



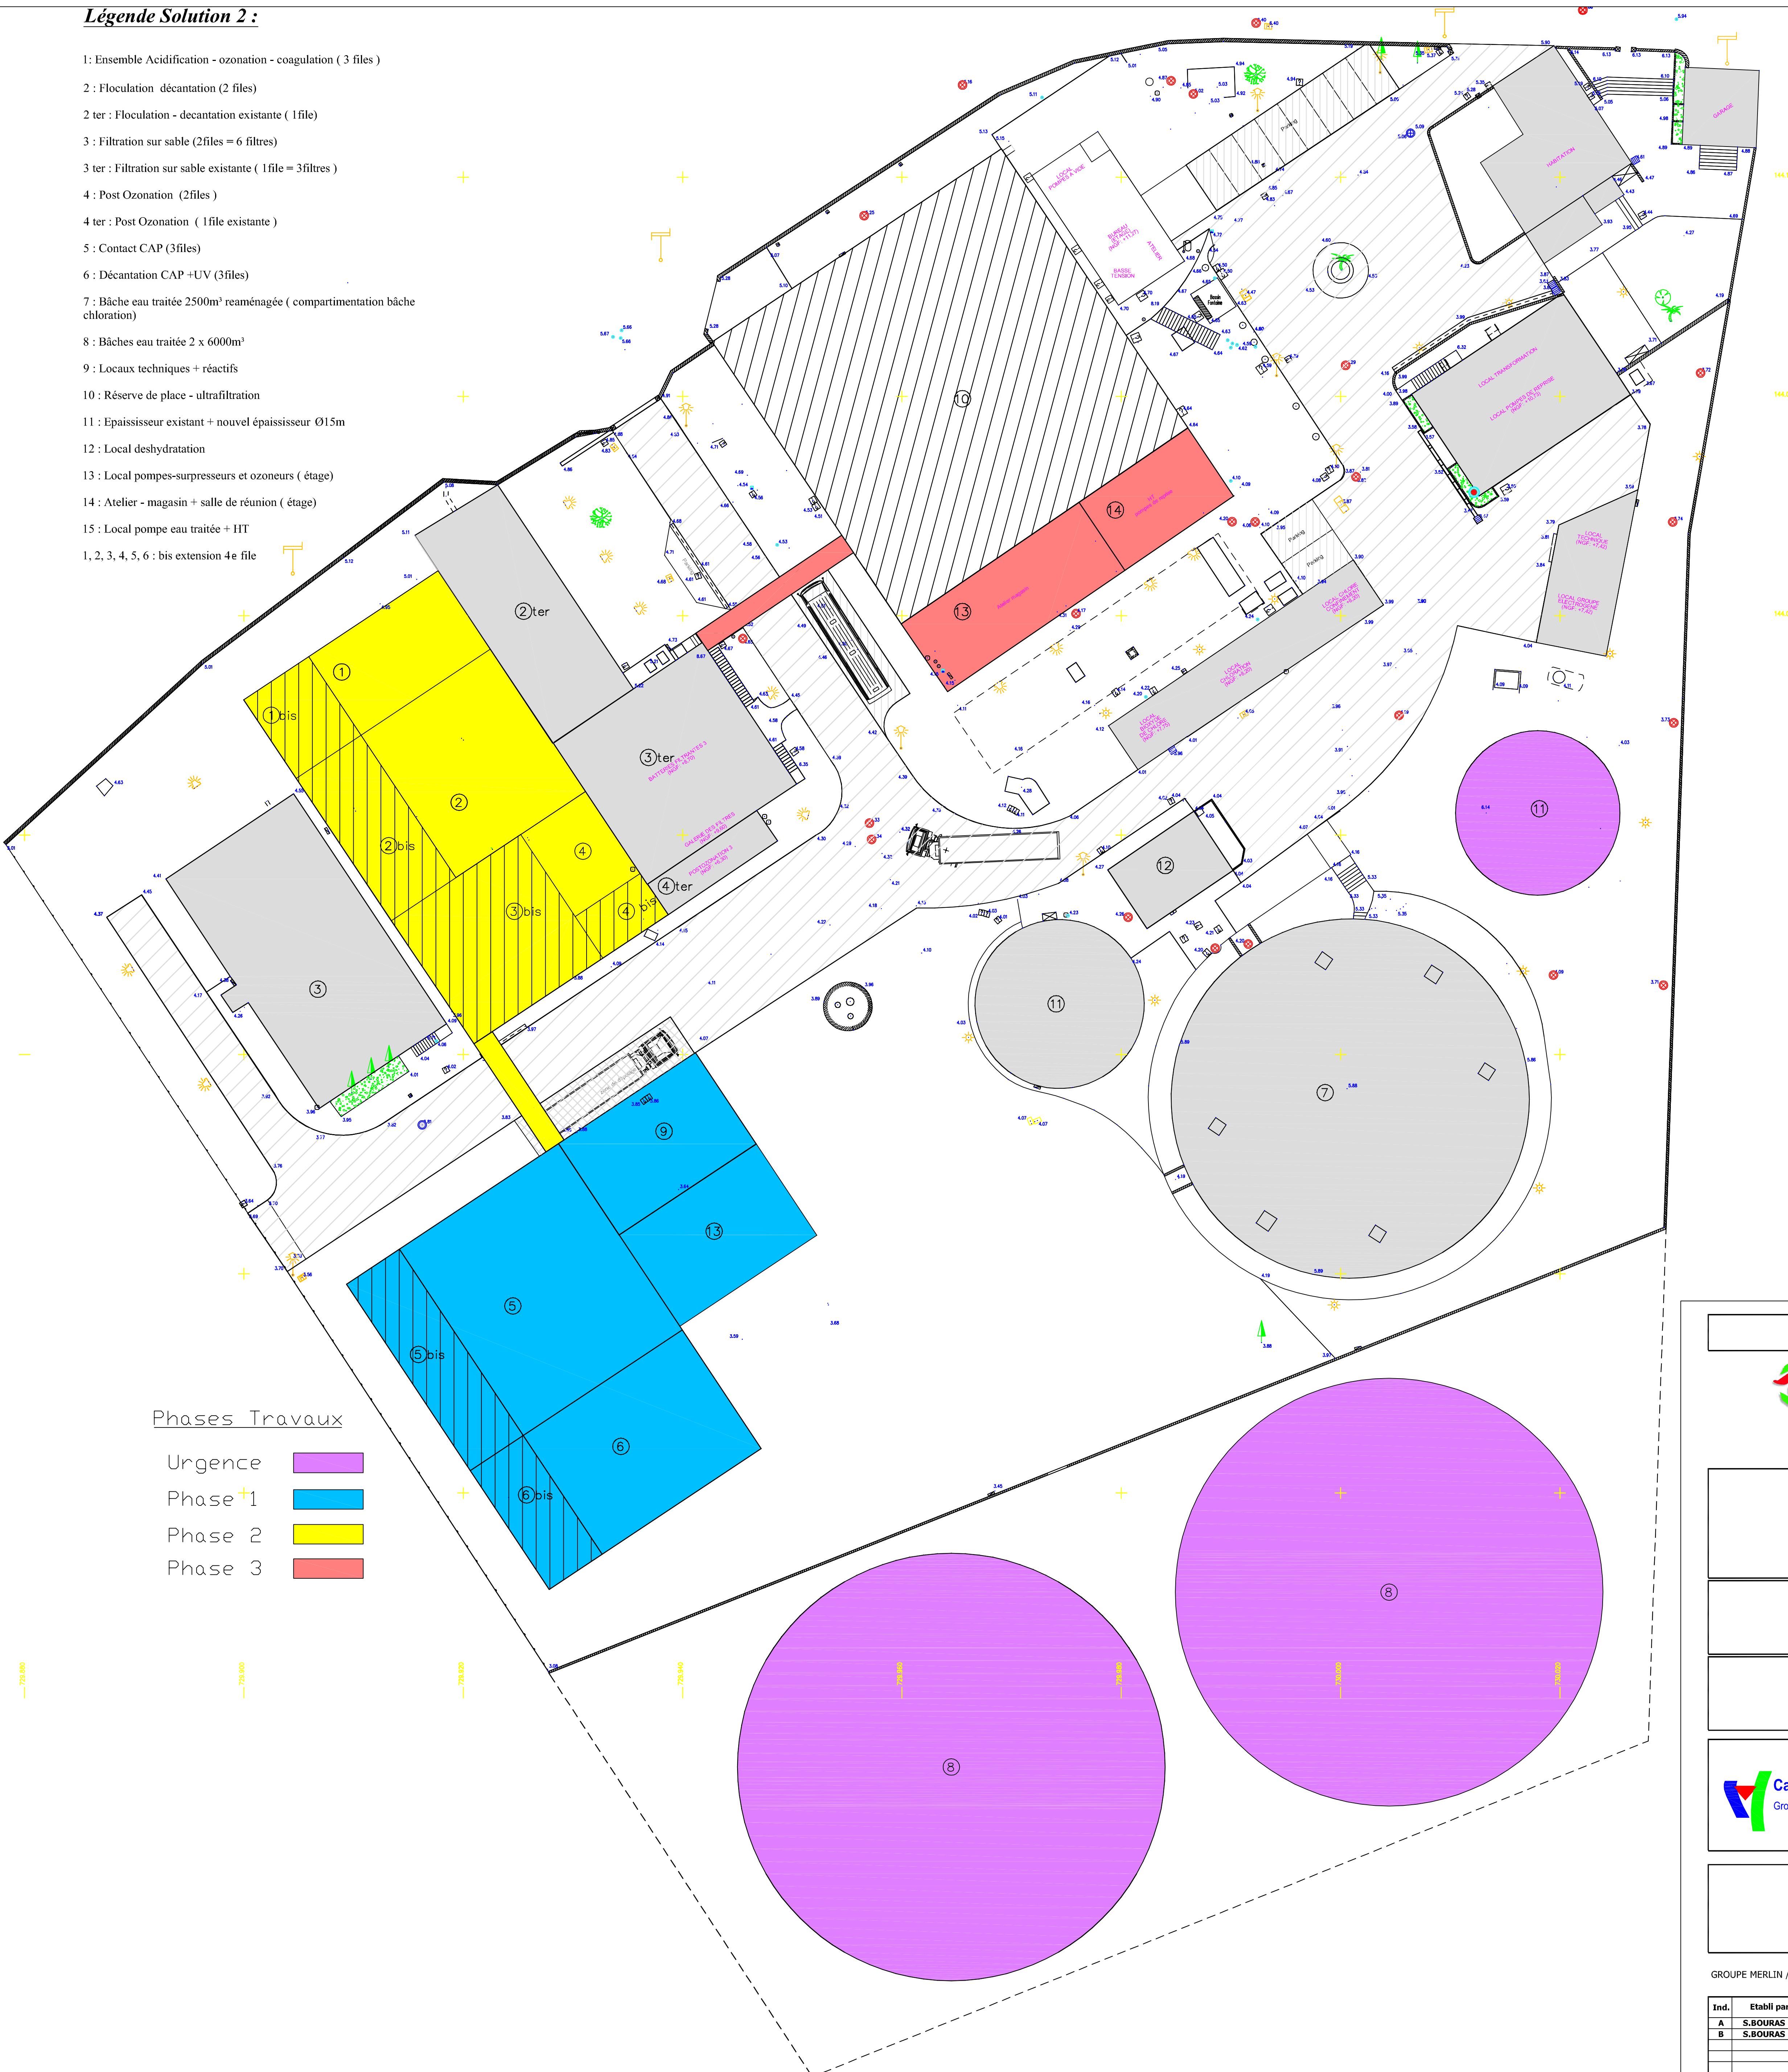


Légende Solution 2 :

- 1: Ensemble Acidification - ozonation - coagulation (3 files)
2 : Flocculation - décantation (2 files)
2 ter : Flocculation - decantation existante (1file)
3 : Filtration sur sable (2files = 6 filtres)
3 ter : Filtration sur sable existante (1file = 3filtres)
4 : Post Ozonation (2files)
4 ter : Post Ozonation (1file existante)
5 : Contact CAP (3files)
6 : Décantation CAP +UV (3files)
7: Bâche eau traitée 2500m³ reaménagée(compartimentation bâche chloration)
8 : Bâches eau traitée 2 x 6000m³
9 : Locaux techniques + réactifs
10 : Réserve de place - ultrafiltration
11 : Epaisseur existant + nouvel épaisseur Ø15m
12 : Local deshydratation
13 : Local pompes-surpresseurs et ozoneurs (étage)
14 : Atelier - magasin + salle de réunion (étage)
15 : Local pompe eau traitée + HT
1, 2, 3, 4, 5, 6 : bis extension 4e file



Phases Travaux

- Urgence 
Phase 1 
Phase 2 
Phase 3 

Département de l'Hérault



SIVOM DE l'etang de l'OR

station de traitement de l'eau potable de vauguieres

programme d'Amenagements

Plan d'implantation solution 2

NOM DU FICHIER:

102-ETU-PG-1-006-A.dwg
Echelle: 1 / 250



SIEGE
Quartier d'entreprises TOURNEZY 1
6, Rue Gréde
69389 LYON Cedex 02
Téléphone : 04-72-33-95-00
Télécopier : 04-78-38-37-85
E-mail: cabinet-merlin@cabinet-merlin.fr

IMPLANTATION REGIONALE
Quartier d'entreprises TOURNEZY 1
Passage Jean Cocco - Bâtiment A3
34 070 MONTPELLIER
Téléphones : 04-67-64-05-20
Télécopier : 04-67-22-42-86
E-mail: cm-montpellier@cabinet-merlin.fr

GROUPE MERLIN / Réf doc : 193246 - 102 - ETU - PG - 1 - 006

Ind.	Etabli par:	Approuvé par:	Date:	Objet de la révision
A	S.BOURAS	M.STAKENBURG	07/09/2009	Première diffusion
B	S.BOURAS	M.STAKENBURG	30/11/2009	Modification bâches eau traitée